

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40948 от « 17 » 12 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП «Озерское ЖКХ» ИНН 3455053185
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор № 34 от 13.02.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Озерское ЖКХ», 403069 Волгоградская область, Иловлинский р-он. х. Озерки, ул. Административная, 3
 5. Место, где производился отбор проб, МУП «Озерское ЖКХ», 403069 Волгоградская область, Иловлинский р-он. х. Озерки, ул. Административная, 3 (арт. скважина № 16)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы 06.12.2018г. час. 14 мин. 00
 8. Дата и время доставки пробы 06.12.2018г. час. 15 мин. 40
 9. Код работы: ПК 6561.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03 с изм., СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012
 12. Дополнительные сведения:
- Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, пластик

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Гладкевич Л.Л.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____



подпись

Зотова Т.В.

Ф.И.О.

подпись

Астапова В.В.

Ф.И.О.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Код работы: ПК 6561.1

Дата поступления в лабораторию: 06.12.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 448

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм^3	Менее 3	ГОСТ 18963-73

Дата выдачи результата испытаний: 08.12.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.

Подпись

Код пробы: ПК 6561.1

Дата поступления в лабораторию: 06.12.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения




Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25.1/516

Определяемые показатели	Единица измерения	A результат измерения	U неопределенность измерения	Показатель соответствия с учетом абсолютной неопределенности измерения: $A_{\alpha}+U_{\alpha}$; $A_{\beta}+U_{\beta}$; $A_{Rn}+U_{Rn}$	Допустимый уровень*	НД на методы измерений
Удельная суммарная альфа – активность	Бк/кг	0,057	0,065	0,122	менее 0,2	МВИ № 40090.5И665 от 28.07.2005г
Удельная суммарная бета – активность	Бк/кг	0,117	0,202	0,319	менее 1,0	МВИ № 40090.4Г006 от 29.03.2004г
Удельная активность ^{222}Rn	Бк/кг	0,00	2,67	2,67	60	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г

* СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)

Дата выдачи результата испытаний: 14.12.2018 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-лаборант	Бороздина Г.М.	
Инженер-лаборант	Шумакевич О.И	
Инженер-лаборант	Конев С.А.	

Врио Зав. лабораторией радиационного контроля и физических факторов:

Камышникова И.В.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 6561.1

Дата поступления в лабораторию: 06.12.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2675

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	4	1	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,4	0,1	X			ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,23	0,05	1,5	1,5	10	
Величина pH	ед. pH	6,9	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	0,5	0,2	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), $\pm \Delta$	Требования ГОСТ*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	241	24	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	3,6	0,5	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 11.12.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.

Фамилия И.О.

Подпись



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 40949 от 17.12.2018г

(Указывается № и дата протокола испытаний)

По результатам лабораторных исследований

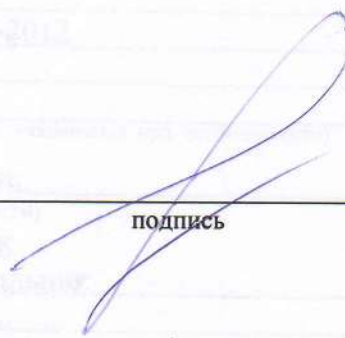
Отобранная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения в МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл., Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 2, (скважина № 16) по микробиологическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» (как подземный источник 1 класса).

Отобранная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения (скважина № 16) - по исследованным санитарно-химическим показателям (согласно ГОСТ 2761-84) соответствует качеству воды подземного источника 1 класса и ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы».

Исследованная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения в МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл., Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 2, (скважина № 16) соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009).

Врач по общей гигиене / А.Е. Ломоносов /
должность ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40426 от « 15 » 12 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения;
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП «Озерское ЖКХ» ИНН 3455053185
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор № 34-Ф от 13.02.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл. Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная. 2
 5. Место, где производился отбор проб: МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл. Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная. 2 (1. Ул. Административная, д.2;)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы – 06.12.2018г. час. 14 мин. 00
 8. Дата и время доставки пробы – 06.12.2018г. час. 15 мин. 40
 9. Код работы: ПК 6560.1-3.
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4. 1074-01; ГН 2.1.5.1315-03
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237
 12. Дополнительные сведения: _____
- Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная стеклотара, ПЭТ бутылка

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка -холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения: _____

Пробы отобраны: пом. врача ОГ Гладкевич Л.Л.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Зотова Т.В.

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____

должность

подпись

Ф.И.О.

Астапова В.В.

М.П.

Для
протоколов
ИЛ №1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр.

Код работы: ПК 6560.1-3

Дата поступления в лабораторию: 06.12.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2159

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2160

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 07.12.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Код работы: ПК 6560.1-3

Дата поступления в лабораторию: 06.12.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2160

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 07.12.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Код работы: ПК 6560.1-3

Дата поступления в лабораторию: 06.12.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2672

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения ($P=0,95$) $\pm\Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,3	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,19	0,04	1,5	
Величина pH	ед. pH	6,8	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	364	36	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	3,6	0,5	7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	0,3	0,1	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2673

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения ($P=0,95$) $\pm\Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,5	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,29	0,06	1,5	
Величина pH	ед. pH	6,9	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	235	24	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	3,6	0,5	7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	0,7	0,2	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 54 стр.:

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2674

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения ($P=0,95$) $\pm\Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,2	X	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,13	0,03	1,5	
Величина pH	ед. pH	6,9	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	349	35	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Жесткость	°Ж	3,6	0,5	7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	0,2	0,1	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 11.12.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Зав.санитарно-гигиенической лаборатории

Павлова Н.В.
Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 40426 от 13.12.2018г

(Указывается № и дата протокола испытаний)

По результатам лабораторных исследований

Отобранные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения (1. колонка по ул. Административная, д. 2; 2. кран в столовой; 3. колонка по ул. Молодежная, д.1) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене / А.Е. Ломоносов
должность ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37888 от « 21 » 11 2018г.

1. Наименование пробы: 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; 3 Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; 4 Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП « Озерское ЖКХ », ИНН 3455053185

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 34--Ф от 13.02.2018г.

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл, Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 2

5. Место, где производился отбор проб: МУП ЖКХ «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл, Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 2 (2. ул. Административная, 2.

3.Кран в столовой; 4.ул. Молодежная, д.1)

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы - 14.11.2018г. час. 11 мин. 00

8. Дата и время доставки пробы - 14.11.2018г. час. 14мин. 00

9. Код работы: ПК 5840.1-3

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01; ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-14

12. Дополнительные сведения:

Изготовитель:

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда . пэт бутылки

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка -холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: пом. врача по Гладкевич Л.Л.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:

Зотова Т.В.

подпись

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

Астапова В.В.

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

должность

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 1 стр. 1

Код работы: ПК 5840.1-3

Дата поступления в лабораторию: 14.11.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1928

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1929

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1930

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 15.11.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.:

стр.

Код работы: ПК 5840.1-3

Дата поступления в лабораторию: 14.11.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2421

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,6	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,33	0,07	1,5	
Величина pH	ед. pH	7,5	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	257	26	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	3,6	0,5	7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	1,5	0,5	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2422

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	3	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	1,0	0,2	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,58	0,12	1,5	
Величина pH	ед. pH	7,5	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	264	26	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	3,7	0,6	7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	0,4	0,1	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 11 стр. 3

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2423

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	1,0	0,2	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,58	0,12	1,5	
Величина pH	ед. pH	7,5	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	263	26	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	3,6	0,5	7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	0,4	0,1	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99


*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 20.11.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Зав.санитарно-гигиенической лаборатории

Павлова Н.В.

Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 5

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37888 от 21.11.2018г

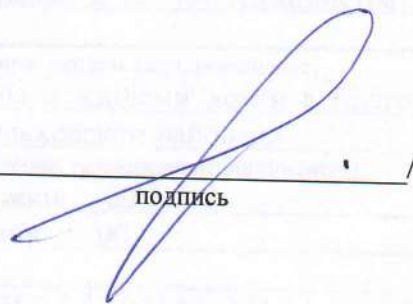
(Указывается № и дата протокола испытаний)

По результатам лабораторных исследований

Отобранные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения (2. колонка по ул. Административная, д. 2; 3. кран в столовой; 4. колонка по ул. Молодежная, д.1) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене / А.Е. Ломоносов
должность ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 32886 от « 21 » 11 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП « Озерское ЖКХ», ИНН 3455053185

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 34-Ф от 13.02.2018г.

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП ЖКХ «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл, Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 3

5. Место, где производился отбор проб: МУП ЖКХ «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл, Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 3 (1. Арт. Скважина № 16)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы – 14.11.2018г. час. 10 мин. 00

8. Дата и время доставки пробы – 14.11.2018г. час. 14 мин. 00

9. Код работы: ПК 5839.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31861-2012

12. Дополнительные сведения:

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда . пэт бутылки

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка -холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: пом. врача по Гладкевич Л.Л.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:

подпись

Зотова Т.В.

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

подпись

Астапова В.В.

Ф.И.О.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК 5839.1

Дата поступления в лабораторию: 14.11.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2420

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	1	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,7	0,1	X			ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,39	0,08	1,5	1,5	10	
Величина pH	ед. pH	7,5	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	0,5	0,2	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:


¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Требования ГОСТ*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	253	25	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	3,7	0,6	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 20.11.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.
Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 3

Код работы: ПК 5839.1

Дата поступления в лабораторию: 14.11.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 392

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм^3	Менее 3	ГОСТ 18963-73

Дата выдачи результата испытаний: 16.11.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


Подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37886 от 21.11.2018г

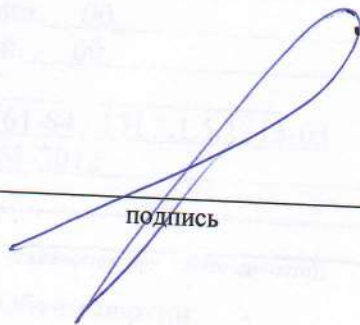
(Указывается № и дата протокола испытаний)

По результатам лабораторных исследований

Отобранная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения в МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл., Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 2, (скважина № 16) по микробиологическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» (как подземный источник 1 класса).
Отобранная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения (скважина № 16) - по исследованным санитарно-химическим показателям (согласно ГОСТ 2761-84) соответствует качеству воды подземного источника 1 класса и ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы».

Врач по общей гигиене / А.Е. Ломоносов
должность ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35527 от « 02 » 11 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; 2 Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; 3 Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МП « Озерское ЖКХ», ИНН 3455053185

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 34--Ф от 13.02.2018г.

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МП ЖКХ «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл, Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 2

5. Место, где производился отбор проб: МП ЖКХ «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл, Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 2 (1. ул. Административная, 2. Кран в столовой; 3. УЛ. Молодежная, д.1)

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы – 08.10.2018г. час. 11 мин. 00

8. Дата и время доставки пробы – 08.10.2018г. час. 16 мин. 00

9. Код работы: ПК 5198.1-3

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01; ГН 2.1.5.1315-0

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-14

12. Дополнительные сведения:

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда . пэт бутылки

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка -холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: пом. врача по Гладкевич Л.Л.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т.В.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

Код работы: ПК 5198.1-3

Дата поступления в лабораторию: 08.10.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1708

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1709

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1710

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 09.10.2018 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Игнатова И.А.	
Лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания

Общее кол-во с/р



Код работы: ПК 5198.1-3

Дата поступления в лабораторию: 08.10.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2198

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,7	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,42	0,08	1,5	

* - СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2199

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	7	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,6	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,35	0,07	1,5	

* - СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр.: 3

Наименование пробы(образца): 3.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2200

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	9	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,7	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,41	0,08	1,5	

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 10.10.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории

Павлова Н.В.

Фамилия И.О.

Подпись



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 5

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35527 от 02.11.2018г

(Указывается № и дата протокола испытаний)

По результатам лабораторных исследований

Отобранные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения в МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл., Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 2 (1. колонка по ул. Административная, д. 2; 2. кран в столовой; 3. колонка по ул. Молодежная, д.1) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене / А.Е. Ломоносов
должность ФИО

подпись

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29516 от «12» 09 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «Озерское ЖКХ» ИНН 3455053185

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 34-Ф от 13.02.2018г.

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл. Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная. 2

5. Место, где производился отбор проб: МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл. Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная. 2 (1. Арт. Скважина № 16)

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы — 30.08.2018г. час. 13 мин. 00

8. Дата и время доставки пробы — 30.08.2018г. час. 16 мин. 10

9. Код работы: ПК 4453.1.

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 31861-2012

12. Дополнительные сведения:

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная стеклотара, ПЭТ бутылка

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка -холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: пом. врача ОГ Гладкевич Л.Л.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:

подпись

Зотова Т.В.


Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

подпись

Ф.И.О.

М.П.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 1

Код работы: ПК 4453.1

Дата поступления в лабораторию: 30.08.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 313

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Менее 3	ГОСТ 18963-73

Дата выдачи результата испытаний: 01.09.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С. 

Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр. 2

-7.3

Код работы: ПК 4453.1

Дата поступления в лабораторию: 30.08.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1904

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	7	1,4	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,7	0,1	X			ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по калину)	0,43	0,09	1,5	1,5	10	
Величина pH	ед. pH	7,4	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	0,4	0,1	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:



¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), $\pm \Delta$	Требования ГОСТ*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	269	27	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	⁰ Ж	3,5	0,5	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 03.09.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Инженер-лаборант	Соловец Е.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.

Фамилия И.О.

Подпись 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. _____ стр.:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии в Волгоградской области, в городе Фролово, Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах"
403530, Россия, г. Фролово, ул. К.Маркса д.25. Тел/факс: (844)65-6-22-27
E-mail: frolfbuz@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 29516 от 12.09.2018 г**

Отобранная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения (скважина № 16) по микробиологическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» (как подземный источник 1 класса).

Отобранная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения (скважина № 16) - по исследованным санитарно-химическим показателям (согласно ГОСТ 2761-84) соответствует качеству воды подземного источника 1 класса и ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы»

Врач по общей гигиене / А.Е. Ломоносов
должность ФИО

ПОДПИСЬ

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29321 от «10» 09 2018г.

1. Наименование пробы: 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; 4 Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «Озерское ЖКХ» ИНН 3455053185

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 34-Ф от 13.02.2018г.

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл. Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная. 2

5. Место, где производился отбор проб: МУП «Озерское ЖКХ», 403069, Волгоградская обл. Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная. 2 (2. Ул. Административная, д.2; 3. Кран в столовой; 4. ул. Молодежная, д.1)

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы - 30.08.2018г. час. 13 мин. 00

8. Дата и время доставки пробы - 30.08.2018г. час. 16 мин. 10

9. Код работы: ПК 4452.1-3.

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4. 1074-01; ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237

12. Дополнительные сведения:

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная стеклотара, ПЭТ бутылка

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка -холодильник

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: пом. врача ОГ Гладкевич Л.Л

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т.В.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: М.П.

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

Код работы: ПК 4452.1-3

Дата поступления в лабораторию: 30.08.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1460

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1461

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 31.08.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Код работы: ПК 4452.1-3

Дата поступления в лабораторию: 30.08.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1462

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 31.08.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Код работы: ПК 4452.1-3

Дата поступления в лабораторию: 30.08.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1901

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения ($P=0,95$) $\pm\Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,2	X	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,14	0,03	1,5	
Величина pH	ед. pH	6,7	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	259	26	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	3,7	0,6	7	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	0,7	0,2	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1902

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения ($P=0,95$) $\pm\Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,2	X	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,10	0,02	1,5	
Величина pH	ед. pH	7,4	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	269	27	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	3,8	0,6	7	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	0,8	0,2	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр.: 4

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1903

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	ЕМ/дм ³ (по формазину)	0,3	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм ³ (по каолину)	0,15	0,03	1,5	
Величина pH	ед. pH	7,4	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	260	26	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	⁰ Ж	3,6	0,5	7	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	0,6	0,2	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-9



*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 03.09.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Инженер-лаборант	Соловец Е.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.
Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 5

403530, Россия, г. Фролово, ул. К.Маркса д.25. Тел/факс: (844)65-6-22-27

E-mail: frolfbuz@mail.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03

№ 29321 от 10.09.2018 г.

Отобранные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения (2. ул. Административная, д.2; 3. кран в столовой; 4. ул. Молодежная, д. 1) в МУП «Озерское ЖКХ» по адресу: 403069, Волгоград. обл., Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 2 – по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям **отвечают** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене / А.Е. Ломоносов
должность ФИО

ФНО

ПОДПИСЬ